


 大 仁 科 技 大 學 T a j e n U n i v e r s i t y			機密等級	普通
文件編號	E-03-04	文件名稱	飲水設備管理 作業標準	
			頁次	1/7
			版次	R.2 版

擬辦		審核		核定	
日期		日期		日期	

中華民國 年 月 日訂定
中華民國 年 月 日發行
中華民國 年 月 日第 次修定
中華民國 年 月 日廢止

制定單位：環境安全衛生中心

 大 仁 科 技 大 學 T a j e n U n i v e r s i t y			機密等級	普通	
文件編號	E-03-04	文件名稱	飲水設備管理 作業標準	頁次	2/7
				版次	R.2 版

1.0 目的：

為確保學校飲用水安全、提昇學校飲用水品質，維護學校師生健康目的，特制定本作業標準。

2.0 範圍：

本程序適用於本校RO中央系統及程控式飲用水設備。

3.0 權責/任務：

總務處營繕組、學務處衛保組：督導本校RO中央系統及程控式飲用水設備，以提供符合法令標準之飲用水供全校師生飲用。

4.0 定義：


無。

5.0 內容：

- 5.1 本校飲用水水源為地下水，供飲用之飲水設備為 RO 中央系統及程控式飲水機。
- 5.2 本校 RO 中央系統及程控式飲水機每月均應定期維護保養，定期更換濾心。
- 5.3 本校 RO 中央系統及程控式飲水機應依規定設置「飲用水設備維護保養及水質檢驗紀錄表」，並將檢查紀錄存檔備查。
- 5.4 本校飲用水水質檢驗應委託經環保署核可之環境檢測機構定期檢驗水質。
- 5.5 本校飲水機應每三個月委外檢驗乙次（檢測數量為總台數八分之一）檢測項目為大腸桿菌群。檢驗結果應填寫於飲用水設備旁之紀錄表中，檢驗報告由衛保組存檔備查。
- 5.6 本校飲用水水源應每六個月委外檢驗乙次其檢測項目為砷及硝酸鹽氮含量。
- 5.7 如水質檢驗結果有不符飲用水標準時，於飲用水設備掛上「水質不符標準，暫停使用」掛牌，並通知維護保養廠商修繕，待經複檢合格後才開放飲用。

 大 仁 科 技 大 學 T a j e n U n i v e r s i t y			機密等級	普通	
文件編號	E-03-04	文件名稱	飲水設備管理 作業標準	頁次	3/7
				版次	R.2 版

5.8 飲水設備管理作業流程圖：

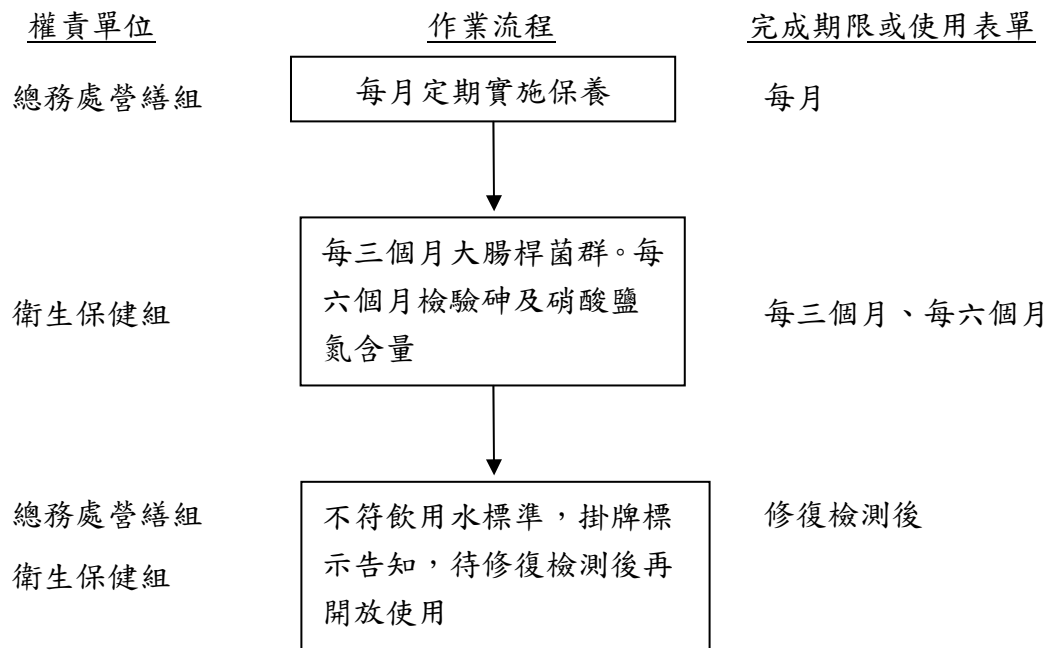


6.0 表單/附件：

6.1 附件一、校園飲水機編碼表

6.2 附表一、飲用水設備維護保養及水質檢驗紀錄表

7.0 參考文件：

無。

 大 仁 科 技 大 學 T a j e n U n i v e r s i t y				機密等級	普通
文件編號	E-03-04	文件名稱	飲水設備管理 作業標準	頁次	4/7
				版次	R.2 版

附件一、


校園飲水機編碼表

序號	棟 別	位 置	編 號	購置日期	型號	備註
1	A 行政大樓	地下室廁所前	A-BF-1	101.12	UW-999	
2	A 行政大樓	一樓廁所前	A-1F-1	101.11	UW-999	
3	A 行政大樓	一樓廁所前	A-1F-2	101.11	UW-999	
4	A 行政大樓	茶水間	A-2F-1	99.12	UR-193	
5	A 行政大樓	圖書館三樓廁所前	A-3F-1		舊型	
6	A 行政大樓	資訊中心廁所前	A-3F-2	101.12	UW-999	
7	A 行政大樓	圖書館五樓廁所前	A-5F-1	101.11	UW-999	
8	A 行政大樓	圖書館六樓廁所前	A-6F-1	102.12	UR-9203	
9	A 行政大樓	資管系廁所前	A-8F-1	99.12	UR-193	
10	A 行政大樓	國際會議廳廁所前	A-9F-1	98.7	UW-999	
11	C 活動中心	CB-101 前	C-BF-1	102.6	UR-20000	
12	C 活動中心	C101 前	C-1F-1	99.12	UR-193	
13	E 南丁格爾大樓	E105 茶水間	E-1F-1	103.9	UR-9203	
14	E 南丁格爾大樓	E202 前	E-2F-1	103.9	UR-9203	
15	E 南丁格爾大樓	E301 前	E-3F-1	103.9	UR-9203	
16	E 南丁格爾大樓	E401 前	E-4F-1	103.9	UR-9203	
17	F 弗萊明大樓	F104 前	F-1F-1	102.6	UR-20000	
18	F 弗萊明大樓	F104 前	F-1F-2	102.6	UR-20000	
19	F 弗萊明大樓	F204 前	F-2F-1	102.6	UR-20000	
20	F 弗萊明大樓	F304 前	F-3F-1	102.6	UR-20000	
21	F 弗萊明大樓	F402 前	F-4F-1	102.6	UR-20000	
22	G 達爾文大樓	G102 前	G-1F-1	103.1	UR-9203	
23	G 達爾文大樓	G203 前	G-2G-1	103.1	UR-9203	
24	G 達爾文大樓	G303 前	G-3F-1	103.1	UR-9203	
25	G 達爾文大樓	G405 前	G-4F-1	103.1	UR-9203	
26	H 諾貝爾大樓	H101 前	H-1F-1	103.1	UR-9203	
27	H 諾貝爾大樓	H201 前	H-2F-1	103.1	UR-9203	
28	H 諾貝爾大樓	H302 前	H-3F-1	103.1	UR-9203	
29	H 諾貝爾大樓	H401 前	H-4F-1	103.1	UR-9203	
30	I 彼得杜拉克大樓	I102 前	I-1F-1	103.1	UR-9203	



文件編號	E-03-04	文件名稱	飲水設備管理 作業標準	頁次	5/7
				版次	R.2 版

序號	棟 別	位 置	編 號	購置日期	型號	備註
31	I 彼得杜拉克大樓	I102 前	I-1F-2	103.1	UR-9203	
32	I 彼得杜拉克大樓	I 棟 2 樓西梯前	I-2F-1	103.1	UR-9203	
33	I 彼得杜拉克大樓	I 棟 3 樓西梯前	I-3F-1	103.1	UR-9203	
34	I 彼得杜拉克大樓	I 棟 4 樓西梯前	I-4G-1	103.1	UR-9203	
35	J 庫克大樓	一樓大門旁	J-1F-1	103.1	UR-9203	
36	J 庫克大樓	J-201 前	J-2F-1	98.1	偉智牌	
37	J 庫克大樓	西廁所前	J-3F-1	103.1	UR-9203	
38	K 體育館	體育館西側	K-1F-1	102.6	UR-20000	
39	L 桌球教室	L102 前	L-1F-1	99.12	UR-193	
40	M 體育組	M101 前	M-1F-1	103.1	UR-9203	
41	O 香奈爾大樓	O101-1 校安中心前	O-1F-1	99.12	UR-193	
42	O 香奈爾大樓	O-101 美容教室	O-1F-2	100.5	UW-999	非飲用
43	O 香奈爾大樓	二樓梯間	O-2F-1	102.9	UR-9203	
44	O 香奈爾大樓	二樓梯間	O-2F-2	102.9	UR-9203	
45	O 香奈爾大樓	三樓梯間	O-3F-1	102.9	UR-9203	
46	O 香奈爾大樓	三樓梯間	O-3F-2	102.9	UR-9203	
47	綜合球場	網球場北側	OS-南-1	101.11	UW-999	
48	Q 美麗新世界	Q107 茶水間	Q-1F-1	101.12	UW-998	
49	Q 美麗新世界	Q107 茶水間	Q-1F-2	92.12	UW-1005	
50	Q 美麗新世界	Q220 茶水間	Q-2F-1	99.12	UR-193	
51	Q 美麗新世界	Q309 茶水間	Q-3F-1	92.12	UW-1005	
52	R 史懷哲大樓	一樓東廁所前	R1-東-1	103.1	UR-9203	
53	R 史懷哲大樓	一樓東廁所前	R1-東-2	103.1	UR-9203	
54	R 史懷哲大樓	一樓西電梯前	R1-西-1	102.6	UR-20000	
55	R 史懷哲大樓	一樓西電梯前	R1-西-2	102.6	UR-20000	
56	R 史懷哲大樓	二樓東廁所前	R2-東-1	103.1	UR-9203	
57	R 史懷哲大樓	二樓西廁所前	R2-西-1	102.6	UR-20000	
58	R 史懷哲大樓	二樓西廁所前	R2-西-2	102.6	UR-20000	
59	R 史懷哲大樓	三樓東廁所前	R3-東-1	103.1	UR-9203	
60	R 史懷哲大樓	三樓東廁所前	R3-東-2	103.1	UR-9203	
61	R 史懷哲大樓	三樓西廁所前	R3-西-1	102.6	UR-20000	
62	R 史懷哲大樓	三樓西廁所前	R3-西-2	102.6	UR-20000	
63	R 史懷哲大樓	四樓東廁所前	R4-東-1	103.1	UR-9203	

 大 仁 科 技 大 學 T a j e n U n i v e r s i t y				機密等級	普通
文件編號	E-03-04	文件名稱	飲水設備管理 作業標準	頁次	6/7
				版次	R.2 版

序號	棟 別	位 置	編 號	購置日期	型號	備註
64	R 史懷哲大樓	四樓西廁所前	R4-西-1	102.6	UR-20000	
65	R 史懷哲大樓	五樓東廁所前	R5-東-1	103.1	UR-9203	
66	R 史懷哲大樓	五樓西廁所前	R5-西-1	102.6	UR-20000	
67	S 佳鶴屋	一樓廁所前	S-1F-1	101.11	UW-999	
68	S 佳鶴屋	一樓廁所前	S-1F-2	101.11	UW-999	
69	S 佳鶴屋	二樓男乙梯間	S-2F-1	102.6	UW-20000	
70	S 佳鶴屋	二樓女丁梯間	S-2F-2	102.6	UW-20000	
71	S 佳鶴屋	S312 男洗衣間	S-3F-1	102.6	UW-20000	
72	S 佳鶴屋	S312 男洗衣間	S-3F-2	102.6	UW-20000	
73	S 佳鶴屋	S336 女洗衣間	S-3F-3	102.6	UW-20000	
74	S 佳鶴屋	S336 女洗衣間	S-3F-4	102.6	UW-20000	
75	S 佳鶴屋	五樓男乙梯間	S-5F-1	102.6	UW-20000	
76	S 佳鶴屋	五樓女丁梯間	S-5F-2	102.6	UW-20000	
77	S 佳鶴屋	S612 男洗衣間	S-6F-1	102.6	UW-20000	
78	S 佳鶴屋	S612 男洗衣間	S-6F-2	102.6	UW-20000	
79	S 佳鶴屋	S636 女洗衣間	S-6F-3	102.6	UW-20000	
80	S 佳鶴屋	S636 女洗衣間	S-6G-4	102.6	UW-20000	
81	S 佳鶴屋	七樓男乙梯間	S-7F-1	102.6	UW-20000	
82	S 佳鶴屋	七樓女丁梯間	S-7F-2	102.6	UW-20000	
83	S 佳鶴屋	S812 男洗衣間	S-8F-1	102.6	UW-20000	
84	S 佳鶴屋	S812 男洗衣間	S-8F-2	102.6	UW-20000	
85	S 佳鶴屋	S836 女洗衣間	S-8F-3	102.6	UW-20000	
86	S 佳鶴屋	S836 女洗衣間	S-8F-4	102.6	UW-20000	
87	S 佳鶴屋	九樓男乙梯間	S-9F-1	102.6	UW-20000	
88	S 佳鶴屋	九樓女丁梯間	S-9F-2	102.6	UW-20000	
89	S 佳鶴屋	S1036 女洗衣間	S-1F-1	102.6	UW-20000	
90	S 佳鶴屋	S1036 女洗衣間	S-10F-2	102.6	UW-20000	
91	S 佳鶴屋	十樓男乙梯間	S-10F-3	102.6	UW-20000	
92	T SPA 館	一樓 SPA 池	T-1F-1	93.7	UW-1005	
93	T SPA 館	三樓健身房前	T-3F-1	93.7	UW-1005	
94	U 達文西大樓	一樓東廁所前	U1-東-1	103.1	UR-9203	
95	U 達文西大樓	一樓西廁所前	U1-西-1	103.1	UR-9203	
96	U 達文西大樓	二樓東廁所前	U2-東-1	95.2	UR-213	

 大 仁 科 技 大 學 T a j e n U n i v e r s i t y				機密等級	普通
文件編號	E-03-04	文件名稱	飲水設備管理 作業標準	頁次	7/7
				版次	R.2 版

序號	棟 別	位 置	編 號	購置日期	型號	備註
97	U 達文西大樓	二樓西廁所前	U2-西-1	95.2	UR-213	
98	U 達文西大樓	三樓東廁所前	U3-東-1	103.1	UR-9203	
99	U 達文西大樓	三樓西廁所前	U3-西-1	103.1	UR-9203	
100	U 達文西大樓	四樓東廁所前	U4-東-1	103.1	UR-9203	
101	U 達文西大樓	四樓西廁所前	U4-西-1	103.9	UW-20000	
102	U 達文西大樓	五樓東廁所前	U5-東-1	103.1	UR-9203	
103	U 達文西大樓	五樓西廁所前	U5-西-1	103.1	UR-9203	
104	U 達文西大樓	六樓東廁所前	U-6F-東 1	103.9	UW-20000	
105	U 達文西大樓	六樓西廁所前	U-6F 西 1	103.1	UR-9203	
106	U 達文西大樓	七樓東廁所前	U-7F-東 1	103.9	UW-20000	
107	U 達文西大樓	七樓西廁所前	U-7F-西 1	103.1	UR-9203	
108	U 達文西大樓	八樓東廁所前	U-8F-東 1	103.9	UW-20000	
109	U 達文西大樓	八樓西廁所前	U-8F-西 1	103.1	UR-9203	
110	U 達文西大樓	九樓東廁所前	U-9F-東 1	103.9	UW-20000	
111	U 達文西大樓	九樓西廁所前	U-9F-西 1	103.9	UW-20000	

中央系統：3 台(J 庫克大樓、S 佳鶴屋、U 達文西大樓)

其他為單機系統共 111 台

合計共 114 台